

BOUW- EN MILIEUDIENST

WET MILIEUBEHEER besluit


kenmerk

H 6886

datum besluit

22 APR. 1997

GEMEENTE



ENSCHDEDE

Weth B af: C

Naam aanvrager			
S.E. Fireworks BV t.a.v. dhr. H. Smallenbroek			
straat en huisnummer/postcode/gemeente			
Tollensstraat 50, 7523 ZD ENSCHEDE			
om		datum aanvraag	
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een inrichting voor opslag van vuurwerk		4 november 1996	
adres van de inrichting	kadastraal gemeente	sectie	nummer(s)
Tollensstraat 50	Enschede	L	1105

Wij hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen

- ☒ aan de aanvrager en zijn rechtverkrijgende
- ☐ aan de aanvrager persoonlijk
- ☒ onder de aangehechte gewaarmerkte voorschriften
- ☐ met daaraan verbonden enkele voorschriften met een bijzondere tijdsbepaling (art. 8.16 Wet milieubeheer)
- ☐ voor de duur van
- ☐ in afwijking van de wettelijke termijn van drie jaar, waarbinnen de inrichting voltooid en in werking moet zijn gebracht, wordt deze termijn gesteld op
- ☐

Bij onze besluitvorming ter zake hebben wij mede overwogen dat er geen bezwaar bestaat de vergunning te verlenen vanwege:

- ☒ de bestaande toestand van het milieu
- ☒ de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken
- ☒ toekomstige ontwikkelingen van de inrichting/in de omgeving
- ☒ het stellen van toereikende voorschriften om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen
- ☒ ingekomen advies en schriftelijke/mondelinge bedenkingen
- ☐ het gemeentelijk milieubeleidsplan
- ☐ de provinciale milieuverordening
- ☒ vigerende milieukwaliteitseisen
- ☐ geldende instructieregels inzake de vergunningverlening
- ☒ andere negatieve factoren die het milieu kunnen beïnvloeden/indirecte gevolgen
- ☐ overige door ons in acht te nemen/te betrekken/rekening te houden factoren
- ☐

voor nadere inlichtingen

telefoonnummer

Bouw- en Milieudienst

4818781 / 4818782 / 4818783

Nadere motivering van het besluit

Het betreft hier een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een inrichting voor opslag van vuurwerk.

De aanvraag is gedateerd 4 november 1996 en op 8 november 1996 bij ons binnengekomen. De aanvraag met het ontwerpbesluit is door ons op 21 januari 1997 verzonden aan de aanvrager en de adviseurs en lag met ingang van 23 januari 1997 gedurende vier weken ter inzage. Op verzoek hebben wij op 19 februari 1997 gelegenheid gegeven tot een openbare gedachtenwisseling; hiervan is geen gebruik gemaakt.

Wel is naar aanleiding van de tervisielegging een bedenking binnengekomen van de heer M.A. Slot, Renbaanstraat 46 te Enschede. In deze bedenking komt naar voren de verbazing dat een dergelijke inrichting nog steeds gevestigd mag zijn in een woonwijk. Is van mening dat dergelijke bedrijven verplaatst zouden moeten worden naar een industriegebied.

Naar aanleiding van deze bedenking merken wij op dat wij bij de beoordeling van onderhavig verzoek om vergunning slechts de milieuhygiënische aspecten kunnen betrekken. Planologische c.q. ruimtelijke orderingsaspecten kunnen niet worden aangemerkt als aspecten in de zin van de Wet milieubeheer. Deze aspecten vallen namelijk buiten de reikwijdte van genoemde wet. De ingebrachte bedenking kan door ons bij de beoordeling van deze vergunningaanvraag buiten beschouwing worden gelaten. Ambtshalve merken wij nog op dat onderhavige inrichting niet is gevestigd in een woonwijk, zoals kennelijk door bezwaarde wordt gesteld, maar op een industrieterrein. Onderhavige vergunningprocedure beoogt een ieder in de gelegenheid te stellen bedenkingen in te brengen over de vraag in hoeverre de voorschriften verbonden aan een dergelijke milieuvergunning beantwoorden aan het doel van de Wet milieubeheer. Wij zijn van mening dat bij naleving van de voorschriften verbonden aan deze vergunning de eventuele ondervonden overlast voor de omgeving tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt.

Mocht onverhoopt uit ingestelde controlebezoeken c.q. klachten vanuit de omgeving blijken dat de gestelde voorschriften worden overtreden dan staan ons bestuursrechtelijke maatregelen ten dienste om daartegen op te treden.

Er bestaat geen aanleiding de vergunning te weigeren, aangezien door het geven van voorschriften het belang van de bescherming van het milieu voldoende kan gewaarborgd.

Ambtshalve merken wij op dat de aanvraag deel uitmaakt van de vergunning. Aan het besluit hebben wij voorschriften verbonden met betrekking tot:

- elektrische installatie
- stookinstallaties
- afvalstoffen
- brandpreventie en brandbestrijding
- bodembescherming
- geluid- en trillinghinder
- luchtverontreiniging en stankhinder
- gedragsvoorschriften
- instructie personeel
- onvoorziene gebeurtenissen
- gasflessenopslag en -gebruik
- diesel heftruck/veegmachine
- opslag van vuurwerk
- NEN, NEN-EN normen
- besparing energie en water
- afvalwater

Burgemeester en wethouders van Enschede,
namens dezen,
de directeur Bouw- en Milieudienst,

Een exemplaar wordt gezonden aan:

- de vergunninghouder of degene die de inrichting drijft
- inspecteur milieuhygiëne
- ☒ bezwaarde
- ☒ div. mat. kon. Landmacht
- ☐

Voorschriften, welke zijn verbonden aan de vergunning van burgemeester en wethouders van Enschede, van

nr.H 6886

22 APR. 1997

S.E. Fireworks B.V.
Tollensstraat 50
7523 ZD Enschede

Inhoudsopgave

Hoofdstuk	Bladzijde
1. Elektrische installatie	2
2. Stookinstallaties	2
2. 1. Algemeen	2
2. 2. Centrale verwarmingsinstallatie met een vermogen van maximaal 130 kW	2
3. Afvalstoffen	2
4. Brandpreventie en brandbestrijding	3
5. Bodembescherming	4
6. Geluid- en trillinghinder	5
7. Luchtverontreiniging en stankhinder	6
8. Gedragsvoorschriften	6
9. Instructie personeel	7
10. Onvoorziene gebeurtenissen	7
11. Gasflessen-opslag en -gebruik	7
11. 1. Algemeen	7
11. 2. Gebruik van gasflessen	8
12. Diesel heftruck / veegmachine	9
13. Opslag van vuurwerk	9
13. 1. Algemeen	9
13. 2. Bewaarplaatsen/MAVO-boxen/zeecontainers	10
13. 3. Werk-/montage- en ompakruimte	12
14. NEN, NEN-EN Normen	13
15. Besparing energie en water	14
16. Afvalwater	14

22 APR. 1997

1. Elektrische installatie
 1. 1. de elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010; indien ruimten aanwezig zijn met gasontploffingsgevaar moet de daar aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan NEN 3410;
 1. 2. de elektrische installatie mag geen storing in de radio- en/of televisieontvangst veroorzaken;
2. Stookinstallaties
 2. 1. Algemeen
 2. 1. 1. stooktoestellen moeten regelmatig en vakkundig worden onderhouden, afgesteld en zo vaak als nodig is dan doch ten minste eenmaal per jaar worden gereinigd, zonder dat de roet of ander vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden;
 2. 1. 2. een verbrandingsgasafvoersysteem moet zo vaak als nodig is inwendig worden gereinigd, zonder dat roet en andere verbrandingsresten buiten de inrichting worden verspreid;
 2. 1. 3. bij vervanging van een stookinstallatie dient de nieuw te plaatsen installatie een rookgaszijdig rendement te hebben van ten minste 80%;
 2. 2. Centrale verwarmingsinstallatie met een vermogen van maximaal 130 kW
 2. 2. 1. aardgasgestookte toestellen, ten aanzien waarvan GIVEG-keuringseisen zijn gesteld, moeten aan de desbetreffende eisen voldoen;
 2. 2. 2. een aardgasinstallatie als gedefinieerd in NEN 1078, alsmede de ruimte waarin deze installatie zijn opgesteld moeten voldoen aan de voorschriften gesteld in NEN 1078; aardgasinstallaties, die zijn geplaatst voor 1 juli 1977 moeten ten minste voldoen aan de "Richtlijnen bestaande gasinstallaties" van het KVG, uitgave 1977;
3. Afvalstoffen
 3. 1. in de inrichting mag geen afval worden verbrand, gestort of begraven;

3. 2. afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen;
3. 3. het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden binnen de inrichting; van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden;
3. 4. afvalstoffen moeten op gezette tijden uit de inrichting worden afgevoerd; het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden;
3. 5. indien het compressorcondensaat meer dan 200 mg olie per liter bevat mag het niet worden geloosd op de riolering en dient te worden opgevangen en afgevoerd als gevaarlijk afval;

4. Brandpreventie en brandbestrijding

4. 1. teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten voldoende brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties aanwezig zijn, conform de bij de vergunning behorende tekening;
4. 2. brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt; draagbare blustoestellen, slanghaspels en andere kleine brandblusmiddelen moeten jaarlijks door een REOB (Regeling Erkenning Onderhoudsbedrijven kleine blusmiddelen) worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid; het onderhoud van kleine brandblusmiddelen moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden;
4. 3. draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met een rangnummer; slanghaspels moeten voldoen aan NEN 3211, dan wel van een hieraan gelijkwaardige constructie zijn;
4. 4. de wanden welke de inrichting scheiden van ruimten van derden, moeten een brandwerendheid bezitten van tenminste 60 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 6069;

22 APR. 1997

4. 5.

een tot de inrichting behorend gebouw moet van een zodanige brandwerende constructie zijn dat, gelet op de te verwachten vuurbelasting, in aanmerking nemende de in het gebouw aanwezige toestellen en stoffen, de daarin uitgevoerde werkzaamheden en de binnen de inrichting aanwezige brandpreventieve en brandrepressieve voorzieningen, alsmede de brandbestrijdingsmogelijkheden van de plaatselijke brandweer, in geval van brand overslag en doorslag daarvan naar de niet tot de inrichting behorende gebouwen wordt voorkomen;

4. 6.

wanden waaraan krachtens voorschrift 4. 4. of enig ander in deze vergunning opgenomen voorschrift eisen inzake brandwerendheid worden of zijn gesteld, moeten ook voor wat betreft hun aansluiting op andere constructiedelen en voor wat betreft de doorvoeringen van kabels, leidingen en kanalen een brandwerendheid bezitten overeenkomende met die van deze wanden, vloeren en plafonds, dan wel daaraan geen afbreuk doen;

4. 7.

ventilatie- of luchtverwarmingskanalen alsmede ventilatieopeningen of ventilatieroosters moeten ter plaatse van de doorvoering door wanden, vloeren of plafonds, waaraan krachtens voorschrift 4. 4. of enig andere in deze vergunning opgenomen voorschriften eisen inzake brandwerendheid worden of zijn gesteld, voldoen aan voorgenoemde eisen van brandwerendheid, dan wel daaraan geen afbreuk doen;

4. 8.

CFK-houdende brandblusmiddelen dienen te voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het "Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten" d.d. 5 november 1992;

5.

Bodembescherming

5. 1.

indien na het van kracht worden van deze beschikking verontreiniging van de bodem en/of het grondwater met stoffen optreedt of is opgetreden, dan wel wordt vermoed, zonder dat er sprake is van een ernstige bodemverontreiniging ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming, moet degene die de inrichting drijft deze verontreiniging of dit vermoeden terstond aan Burgemeester en Wethouders dan wel de Bouw- en Milieudienst van de gemeente Enschede melden;

5. 2.

direct na een in het vorige voorschrift bedoelde melding dient de bodem en/of het grondwater van de inrichting te worden onderzocht; de resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie maanden daarna te worden overgelegd aan Burgemeester en Wethouders dan wel de Bouw- en Milieudienst van de gemeente Enschede;

5. 3.

indien uit het bovengenoemde onderzoek blijkt dat de bodem en/of het grondwater zijn verontreinigd dient de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk te worden weggenomen en dient de verontreinigde bodem en/of het verontreinigde grondwater overeenkomstig de aanwijzingen van Burgemeester en Wethouders dan wel de Bouw- en Milieudienst van de gemeente Enschede te worden verwijderd of behandeld;

6. Geluid- en trillinghinder

6. 1.

het equivalente geluidniveau (L_{Aeq}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden, mag ter plaatse van woningen van derden, andere geluidgevoelige bestemmingen en - voorzover binnen een afstand van 25 meter van de inrichting geen woningen van derden of geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn - op enig punt 25 meter van de inrichting niet meer bedragen dan :

- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;

6. 2.

onverminderd het gestelde in het voorschrift 6.1 mogen de piekwaarden (L_{max}) voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en voertuigbewegingen, gemeten in de meterstand "fast" niet groter zijn dan 15 dB(A) boven de getalswaarde van het overeenkomstig 6.1 toegelaten equivalente geluidniveau (L_{Aeq});

6. 3.

de voorschriften over piekwaarden (L_{max}) van geluidniveaus zijn niet van toepassing op het laden, het lossen en de voertuigbewegingen ten behoeve van de inrichting tussen 07.00 en 19.00 uur;

6. 4.

indien controle op of berekening van de in voorgaande geluidsvoorschriften vastgelegde geluidniveaus plaatsvindt, moet dit geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981; ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaats vinden;

22 APR. 1997

Behoort bij besluit d.d.
van directeur Bouw- en Milieudienst

5. 3.

indien uit het bovengenoemde onderzoek blijkt dat de bodem en/of het grondwater zijn verontreinigd dient de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk te worden weggenomen en dient de verontreinigde bodem en/of het verontreinigde grondwater overeenkomstig de aanwijzingen van Burgemeester en Wethouders dan wel de Bouw- en Milieudienst van de gemeente Enschede te worden verwijderd of behandeld;

6. Geluid- en trillinghinder

6. 1.

het equivalente geluidniveau (L_{Aeq}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden, mag ter plaatse van woningen van derden, andere geluidgevoelige bestemmingen en - voorzover binnen een afstand van 25 meter van de inrichting geen woningen van derden of geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn - op enig punt 25 meter van de inrichting niet meer bedragen dan :

50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;

45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;

40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;

6. 2.

onverminderd het gestelde in het voorschrift 6.1 mogen de piekwaarden (L_{max}) voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en voertuigbewegingen, gemeten in de meterstand "fast" niet groter zijn dan 15 dB(A) boven de getalswaarde van het overeenkomstig 6.1 toegelaten equivalente geluidniveau (L_{Aeq});

6. 3.

de voorschriften over piekwaarden (L_{max}) van geluidniveaus zijn niet van toepassing op het laden, het lossen en de voertuigbewegingen ten behoeve van de inrichting tussen 07.00 en 19.00 uur;

6. 4.

indien controle op of berekening van de in voorgaande geluidsvoorschriften vastgelegde geluidniveaus plaatsvindt, moet dit geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981; ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaats vinden;

22 APR. 1997

Behoort bij besluit d.d.
van directeur Bouw- en Milieudienst

6. 5.

de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede de in de inrichting uit te voeren werkzaamheden mogen in een geluidgevoelige ruimte van woningen van derden en in andere geluidgevoelige bestemmingen geen trillingen met een continu of met een continu-intermitterend karakter veroorzaken hoger dan de in de DIN 4150, uitgave 1992, gedefinieerde waarnemingssterkte van 0.1;

dit voorschrift geldt niet ten aanzien van woningen en geluidgevoelige bestemmingen indien de gebruiker van deze woningen en geluidgevoelige bestemmingen aan degene die de inrichting drijft geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van trillingmetingen;

6. 6.

autoradio's van bevoorradingswagens en radio's ten behoeve van het personeel van de inrichting moeten zodanig zijn afgesteld dat deze buiten de inrichting niet hoorbaar zijn;

7.

Luchtverontreiniging en stankhinder

7. 1.

uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting;

8.

Gedragsvoorschriften

8. 1.

de inrichting moet schoon zijn en in een goede staat van onderhoud verkeren;

8. 2.

het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen; zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden;

8. 3.

degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevestigd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken;

9. Instructie personeel

9. 1.

degene die de inrichting drijft, moet de in zijn inrichting werkzame personen een schriftelijke instructie verstrekken, die erop is gericht gedragingen hunnerzijds, die tot gevolg kunnen hebben dat een voorschrift wordt overtreden, uit te sluiten en die erop is gericht dat zij zijn geïnstrueerd omtrent de gevaarsaspecten van de opgeslagen stoffen en de wijze van brandbestrijding in geval van calamiteiten;

10. Onvoorziene gebeurtenissen

10. 1.

indien zich een onvoorziene gebeurtenis zoals een bedrijfsstoornis heeft voorgedaan of zich voordoet waardoor giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke of hinder veroorzakende stoffen buiten de inrichting zijn gekomen dan wel kunnen komen, moeten onmiddellijke maatregelen worden getroffen om de gevolgen van die gebeurtenis te beperken; van een en ander moet terstond kennis worden gegeven aan Burgemeester en Wethouders dan wel de Bouw- en Milieudienst van de gemeente Enschede;

11. Gasflessen-opslag en -gebruik

11. 1. Algemeen

11. 1. 1.

het aantal in de inrichting aanwezige gasflessen mag niet meer bedragen dan 1 gasfles koolzuur à 20 liter;

11. 1. 2.

in de inrichting mogen geen gasflessen aanwezig zijn, waarvan de goedkeuring niet, of blijkens de in de gasfles ingeponste datum niet tijdig, heeft plaatsgevonden door het Stoomwezen B.V., een door het Stoomwezen B.V. geaccepteerde deskundige of een, ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG, aangewezen instantie; de beproeving moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het VLG;

11. 1. 3.

gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht;

11. 1. 4.

voorkomen moet zijn dat gasflessen kunnen omvallen; de gasflessen moeten daartoe zijn geplaatst op een verharde afwaterende vloer waar geen plassen kunnen ontstaan;

22 APR. 1997

11. 1. 5. gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van brandgevaarlijke stoffen zijn opgesteld;
11. 1. 6. voor lege gasflessen moeten dezelfde veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen als voor gevulde gasflessen; lege gasflessen moeten zoveel mogelijk gescheiden worden opgeslagen naar de aard van het gevaarsaspect; de afsluiters van niet in gebruik zijnde gasflessen moeten zijn voorzien van een deugdelijke beschermkap;
11. 1. 7. beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "defect" respectievelijk "lek"; ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand- en explosiegevaar, dan wel verstikkingsgevaar te voorkomen;
11. 1. 8. gasflessen mogen niet worden blootgesteld aan stralende warmte; wanneer de gasflessen niet in permanente schaduw staan moet boven de gasflessen een afdak van onbrandbaar materiaal zijn aangebracht; gasflessen moeten met hun appendages tegen beschadiging zijn gevrijwaard;
11. 2. Gebruik van gasflessen
11. 2. 1. gasflessen die niet aan een vaste plaats zijn gebonden, moeten buiten werktijd op een vaste plaats zijn ondergebracht; deze plaats moet in overleg met de plaatselijke brandweer nader worden bepaald; de plaatselijke brandweer moet bekend zijn met de plaats van de gasflessen die wel aan een vaste plaats zijn gebonden;
11. 2. 2. de gastoevoer naar de branders moet afsluitbaar zijn nabij de branders;
11. 2. 3. een brander en de aan deze brander en flessen verbonden slangen moeten als ze niet in gebruik zijn, uitsluitend zijn opgehangen over een nabij de flessen geplaatst slangzadel; de slangen moeten met slangklemmen zijn bevestigd aan de brander en aan de flessen;
11. 2. 4. de afsluiter van een gasfles die niet in gebruik is moet gesloten zijn;
11. 2. 5. afsluiters moeten goed bereikbaar zijn;

22 APR. 1997

12. Diesel heftruck / veegmachine

12. 1. een verbrandingsmotor van een vorkheftruck dan wel veegmachine moet zodanig zijn afgesteld dat de uitlaatgassen nagenoeg roet- en rookloos zijn; de verbrandingsmotor moet zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper in de uitlaat;

13. Opslag van vuurwerk

13. 1. Algemeen

13. 1. 1. de samenstelling, de hoeveelheid ontplofbare stof en de opschriften moeten, voor wat betreft klein vuurwerk, voldoen aan de voorschriften, zoals genoemd in het Vuurwerkbesluit Wet Milieugevaarlijke Stoffen (besluit 4 februari 1993, Staatsblad nr. 215) en Regeling nadere eisen aan vuurwerk (besluit 24 november 1993, Staatscourant nr. 228) en voor wat betreft groot vuurwerk voldoen aan het gestelde in de bijlage A van de ADR (Europese Overeenkomst betreft het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg;
13. 1. 2. vuurwerk mag alleen (behoudens intern transport) aanwezig zijn in de daarvoor bestemde bewaarplaatsen en de werk-/montage- en ompakruimte en alleen in de hoeveelheden en op de wijze, zoals genoemd in de voorschriften met betrekking tot deze ruimten;
13. 1. 3. voorschrift 13. 1. 2. is niet van toepassing op de vrachtwagen welke maximaal 24 uur voor vertrek geladen mag zijn met vuurwerk ten behoeve van een evenement; hierbij moet worden voldaan aan hetgeen in de bijlage behorende bij deze vergunning is gesteld;
13. 1. 4. personen belast met inbrengen of uitnemen van vuurwerk, met betrekking tot de bewaarplaats, moeten duidelijk zijn geïnstrueerd omtrent de gevaarsaspecten daarvan en de wijze van brandbestrijding in geval van calamiteiten;
13. 1. 5. ruimten waar vuurwerk aanwezig is, mogen uitsluitend door de vergunninghouder of een door hem aangewezen meerderjarig persoon worden geopend voor de vorenbeschreven werkzaamheden en voor controle;
13. 1. 6. gevallen vuurwerk mag men niet laten liggen, doch moet onmiddellijk worden opgeraapt; vrijgekomen ontplofbare stof moet terstond zorgvuldig worden opgeveegd en op een veilige plaats (buiten de inrichting) onschadelijk worden gemaakt;

22 APR. 1997

13. 1. 7. indien de werkzaamheden niet vergen dat een ruimte moet worden betreden, moet de deur daarvan met een sleutelslot zijn afgesloten, terwijl de sleutel uit het slot moet zijn genomen;
13. 1. 8. alle ruimten waarin vuurwerk aanwezig mag zijn moeten steeds onbelemmerd kunnen worden bereikt; voertuigen mogen niet langer dan voor het lossen en laden strikt noodzakelijk is aanwezig zijn;
13. 1. 9. op het terrein van de inrichting mag geen vuurwerk worden afgestoken of worden beproefd;
13. 1.10. het terreingedeelte, waar zich de voor het vuurwerk bestemde bewaarplaatsen bevinden moet met een hek of soortgelijke voorziening zijn afgescheiden; op dit afgesloten terrein mogen slechts aanwezig zijn:
- de vergunninghouder;
 - door de vergunninghouder toegelaten personen, die daar voor hun werkzaamheden aanwezig moeten zijn;
 - personen die ambtshalve belast zijn met controle;
13. 1.11. in de bewaarplaatsen en binnen een afstand van 2 m van de toegangsdeuren van de bewaarplaatsen mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn; op de toegangsdeuren moet dit verbod met duidelijk leesbaar opschrift, luidende: "ROKEN EN OPEN VUUR BINNEN 2 METER AFSTAND VERBODEN", zijn aangegeven; de hoogte van de letters moet ten minste 50 mm bedragen;
13. 1.12. binnen een afstand van 3 m van de toegangsdeuren van de bewaarplaatsen mogen geen brandbare vluchtige vloeistoffen, geen gemakkelijk ontvlambare stoffen en geen drukhouders, met uitzondering van brandblusmiddelen, aanwezig zijn;
13. 2. Bewaarplaatsen/MAVO-boxen/zeecontainers
13. 2. 1. van de bewaarplaatsen moeten:
- de wanden, de vloer en de afdekking zijn vervaardigd van metselwerk, dik ten minste 105 mm, of bestaan uit naadloos beton, dik ten minste 70 mm;
 - de toegangsdeur naar buiten openen, zelfsluitend zijn, een kozijnaanslag van ten minste 25 mm hebben en een brandwerendheid bezitten van ten minste 30 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 3885 (uitgave 1982); om drukontlasting mogelijk te maken mogen geen dievenklauwen e.d. worden toegepast;

22 APR. 1997

Behoort bij besluit d.d.
van directeur Bouw- en Milieudienst

MAVO-boxen

indien de bewaarplaatsen overeenkomstig de richtlijnen voor MAVO-boxen zijn uitgevoerd zijn de eisen bovengenoemde eisen ten aanzien van de wanden, de vloer en de afdekking niet van toepassing; eventuele roosters dienen regeninslagvrij en vlamwerend te zijn uitgevoerd; tussen de op lijn geplaatste MAVO-boxen moet een brandmuur zijn geplaatst welke bestaat uit halfsteens metselwerk, 0.5 meter uitsteekt ten opzichte van de voorzijde en 0.5 meter uitsteekt ten opzichte van de bovenzijde van de toegangsdeuren;

zeecontainers

indien de op tekening 1 behorende bij deze vergunning aangegeven zeecontainers worden toegepast moeten deze zodanig zijn aangepast dat de deuren van hout zijn vervaardigd; de toegangsdeur moet naar buiten openen, zelfsluitend zijn, een kozijnanslag van ten minste 25 mm hebben en een brandwerendheid bezitten van ten minste 30 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 3885 (uitgave 1982); om drukontlasting mogelijk te maken mogen geen dievenklauwen e.d. worden toegepast; de zeecontainers moeten op de aangegeven plaats worden opgesteld en de onderlinge afstand moet ten minste 1 meter zijn;

13. 2. 2.

in de wanden en/of afdekking van de bewaarplaatsen mogen geen openingen aanwezig zijn;

13. 2. 3.

in de ruimte waar vuurwerk aanwezig mag zijn mogen geen elektrische schakelaars of wandcontactdozen aanwezig zijn; voorts moet de elektrische installatie voldoen aan de voorschriften voor ruimten met brandgevaar van NEN 1010 met dien verstande dat het elektrisch materieel een beschermingsgraad van ten minste IP5X moet hebben; de oppervlaktetemperatuur van de armaturen (in schone toestand) mag niet boven de 100°C kunnen komen;

13. 2. 4.

buiten de verlichtingsarmaturen en de daarvoor bestemde voedingsleidingen mogen in de bewaarplaatsen geen elektrische apparaten aanwezig zijn;

13. 2. 5.

voor de verwarming van de bewaarplaatsen mogen slechts toestellen worden gebruikt, waarbij water voor de warmte-overdracht wordt toegepast; de maximale oppervlaktetemperatuur van de verwarmingsapparatuur mag niet boven de 100°C kunnen komen;

13. 2. 6.

binnen de bewaarplaatsen mogen zich geen gasleidingen bevinden;

13. 2. 7.

voorzieningen moeten zijn getroffen opdat vuurwerk of verpak-
kingsmateriaal niet tegen toestellen en leidingen van de
verwarmings- en /of de verlichtingsinstallatie kunnen worden
geplaatst; de afstand tussen de verwarmings- en/of verlich-
tingsapparatuur en het vuurwerk moet ten minste 300 mm bedra-
gen;

13. 2. 8.

in de bewaarplaatsen mogen zich gelijktijdig met verpakt en/of
onverpakt vuurwerk geen andere goederen bevinden;

13. 2. 9.

op de toegangsdeuren van de bewaarplaatsen moet een gevaarseti-
ket zijn aangebracht, waarmee het ontploffingsgevaar wordt
aangeduid; het etiket moet een vorm hebben van een vierkant, op
de punt staand, met een zijde van 250 mm, met de afbeelding van
een zwarte bom op een oranje achtergrond;

13. 2.10.

- a. in de drie kleine bewaarplaatsen, zoals aangegeven op de
bij deze vergunning behorende tekening 4, mag maximaal
500 kg vuurwerk van de gevarenklasse 1.3G of 5000 kg
vuurwerk van de gevarenklasse 1.4S en 1.4G worden opge-
slagen; bij een opslag van vuurwerk van de gevarenklasse
1.3G en 1.4G/1.4S blijft de maximaal toelaatbare hoeveel-
heid 500 kg;
- b. in bewaarplaatsen 1 t/m 4 en 6 t/m 10, zoals aangegeven
op de bij deze vergunning behorende tekening 4, mag ten
hoogste 7.000 kg vuurwerk van de gevarenklasse 1.4S en
1.4G aanwezig zijn;
- c. in bewaarplaats 5, zoals aangegeven op de bij deze ver-
gunning behorende tekening 4, mag maximaal 500 kg vuur-
werk van de gevarenklasse 1.3G of 7000 kg vuurwerk van de
gevarenklasse 1.4S en 1.4G worden opgeslagen; bij een
opslag van vuurwerk van de gevarenklasse 1.3G en
1.4G/1.4S blijft de maximaal toelaatbare hoeveelheid
500 kg;
- d. in de MAVO-boxen dan wel de zeecontainers, zoals aangege-
ven op de bij deze vergunning behorende tekening 1, mag
ten hoogste 2.000 kg vuurwerk van de gevarenklasse 1.4S
en 1.4G aanwezig zijn;

13. 3. Werk-/montage- en ompakruimte

13. 3. 1.

de vloer van de werk-/montage- en ompakruimte dient glad te
zijn afgewerkt en dient een weerstand tussen de 25.000 en
1.000.000 Ohm te bezitten;

13. 3. 2.

werktuigen, gereedschappen en instrumenten die tijdens het
gebruik bij werkzaamheden met vuurwerk statisch elektriciteit
kunnen opwekken, dienen geaard te zijn;

22 APR. 1997

13. 3. 3.

het personeel werkzaam in werk-/montage- en ompakruimte dient geen kunststof of zijden kleding te dragen; elektrisch geleidend schoeisel, dient zo mogelijk een weerstand tussen de 25.000 en 1.000.000 Ohm tussen persoon en vloer te bezitten;

13. 3. 4.

tijdens werk-, ompak- en montagewerkzaamheden mogen, behalve vuurwerk en de hiervoor benodigde verpakkingsmiddelen alsmede brandblusmiddelen, geen andere goederen in deze ruimte aanwezig zijn;

13. 3. 5.

zodra in de werk-, ompak- en montageruimte de werkzaamheden zijn beëindigd, moet het eventueel restant van het vuurwerk en het omgepakte vuurwerk weer naar de bewaarplaatsen worden teruggebracht;

13. 3. 6.

eventuele mortieren mogen niet worden geladen;

13. 3. 7.

in de werk-/montage- en ompakruimte, zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening 4, mag ten hoogste 100 kg vuurwerk van de gevarenklasse 1.1G of 250 kg vuurwerk van de gevarenklasse 1.3G, 1.4S en 1.4G aanwezig zijn; bij gelijktijdige aanwezigheid van vuurwerk van de gevarenklasse 1.1G, 1.3G, 1.4G en 1.4S blijft de maximaal toelaatbare hoeveelheid 100 kg;

14.

NEN, NEN-EN Normen

14. 1.

voor enig in één der voorschriften in deze vergunning genoemde NEN, NEN-EN norm, geldt dat die norm van toepassing is welke geldig was ten tijde van

- het van kracht worden van deze vergunning of
- het installeren van de betrokken constructies, toestellen en/of apparaten;

22 APR. 1997

Behoort bij besluit d.d.
van directeur Bouw- en Milieudienst

15. Besparing energie en water

15. 1.

in de inrichting moet een energie-logboek worden aangelegd; dit logboek moet ter inzage beschikbaar zijn voor een controlerend ambtenaar; in dit logboek moeten tenminste de volgende zaken worden bijgehouden:

- a. het aardgasverbruik van de inrichting in m³ per jaar;
- b. het leidingwaterverbruik van de inrichting in m³ per jaar;
- c. het elektriciteitsverbruik van de inrichting in KWh per jaar;

daartoe moeten jaarlijks in week 52 de meterstanden worden genoteerd in het logboek; hiertoe mogen ook kopieën van de jaarafrekeningen van het energiebedrijf worden bewaard;

15. 2.

bij renovatie/vervanging van apparatuur, installaties en dergelijke dient de vergunninghouder energie- en waterbesparende voorzieningen/maatregelen te treffen die voldoen aan het principe "stand der techniek";

16. Afvalwater

16. 1.

het is verboden bedrijfsafvalwater te lozen dat:

- a. een gevaarlijke afvalstof is, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terecht komt;
- b. stankoverlast buiten de inrichting veroorzaakt;

16. 2.

bedrijfsafvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk;
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt;

Bijlage behorend bij aanvraag vergunning Wet milieubeheer van:

S.E. Fireworks B.V.
Tollensstraat 46-50
Enschede

Beschrijving opslag vuurwerk:

tekeningnummer 1

7 MAVO-boxen	à 2000 kg vuurwerk 1.4S en 1.4G;
3 zeecontainers dan wel MAVO-boxen	à 2000 kg vuurwerk 1.4S en 1.4G;

tekeningnummer 4


3 kleine bunkers	à 500 kg vuurwerk 1.3G of 5000 kg vuurwerk 1.4S en 1.4G;
9 grote bunkers (1 t/m 4 en 6 t/m 10)	à 7000 kg vuurwerk 1.4S en 1.4G;
1 grote bunker (5)	à 7000 kg vuurwerk 1.4S en 1.4G of 500 kg 1.3G;
1 ompakruimte	waarin maximaal 250 kg onverpakt vuurwerk aanwezig mag zijn van gevaarsklasse 1.3G, 1.4S en 1.4G of 100 kg 1.1G;

De genoemde hoeveelheden zijn maximale hoeveelheden en er is vanuit gegaan dat het vuurwerk in originele transportverpakking is verpakt, tenzij anders is vermeld.

Maximaal 20 keer per jaar zal een met vuurwerk geladen vrachtwagen (ten behoeve van een evenement) maximaal 24 uur worden gestald in de loods (tekeningnr. 6), de vrachtwagen wordt in wegrijdrichting voor de deur geparkeerd. In de vrachtwagen is maximaal 400 kg vuurwerk van de gevaarsklasse 1.4G opgeslagen, er is geen lont in de vrachtwagen aanwezig en verder bevinden zich in de vrachtwagen ontstekingsfakkeltjes (bengaals-vuur) van de gevaarsklasse 1.4G.

22 APR. 1997
Gedragen bij besluit d.d.
van directeur milieubeheer


WBV aansluiting in een
Straat van 100 meter

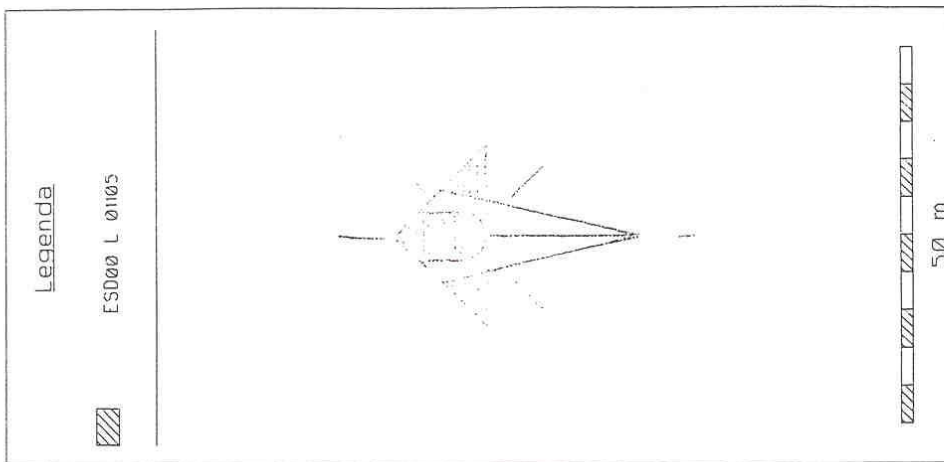

Bouwdienst gemeente Enschede

22 APR. 1997
Stichting bij besluit d.d. 1997

Thu Apr 28 12:24:47 1994



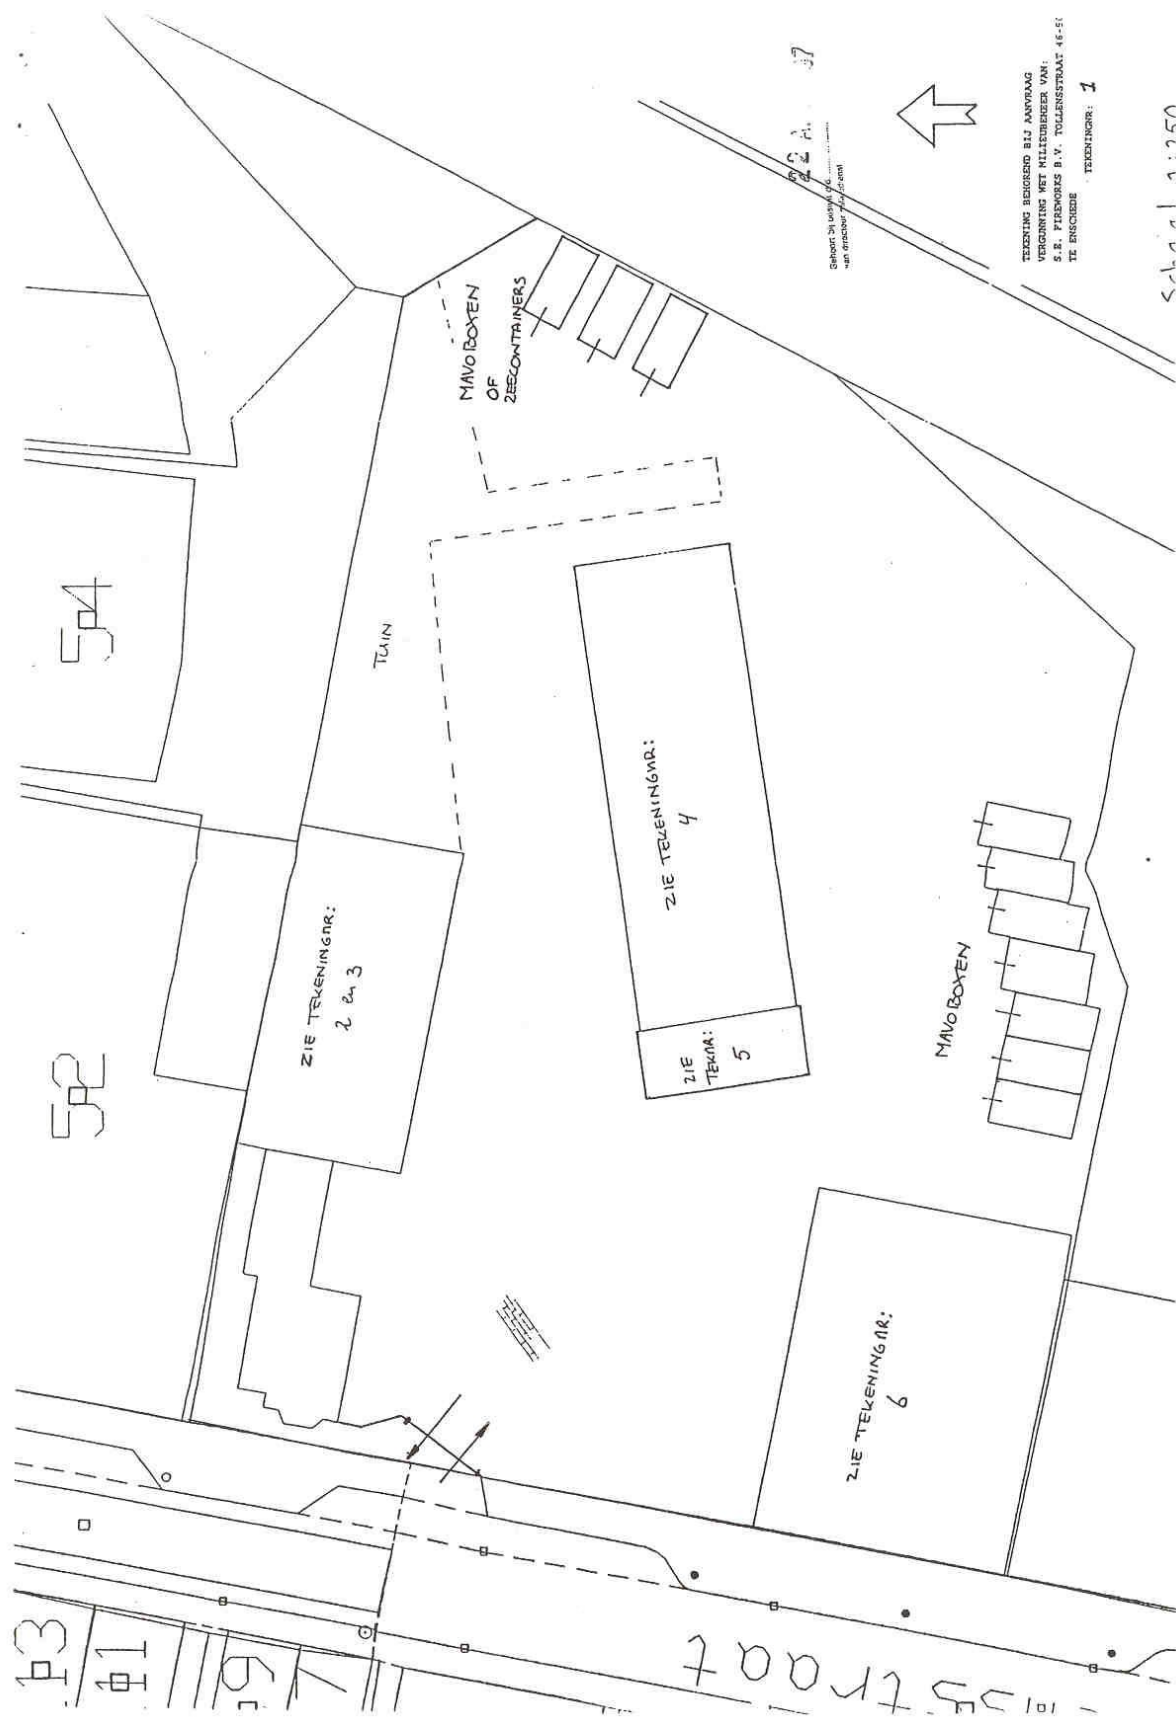


BEHOORT BIJ LIGGING 46-51
-AN OTTERLOO-17-10-2001

TEKENING BEHOORT BIJ AANVRAAG
VERGUNNING MET MILIEUBESLUIT VAN:
S.R. FIREWORKS B.V. TULLENSTRAAT 46-51
TE ENSCHDE
TEKENING: 1

52 en 54 1:250

Uitsluitend te gebruiken op 22 APRIL 1997
van de architectuur afdeling

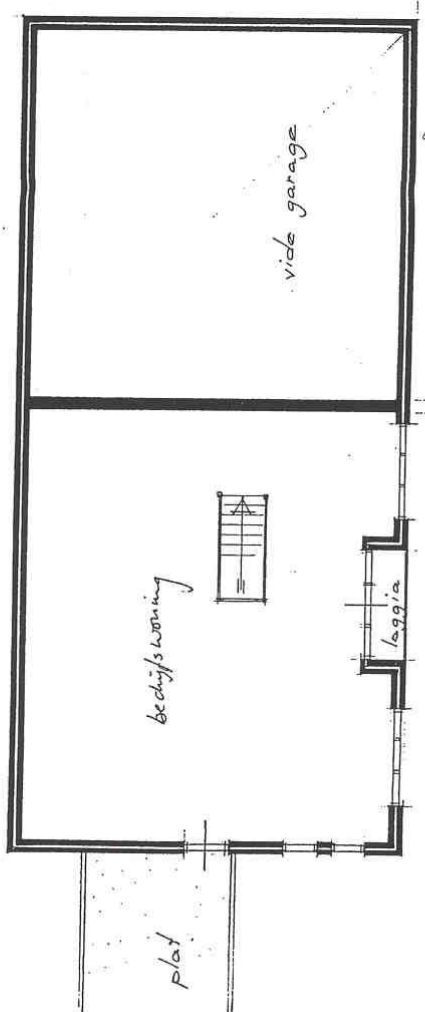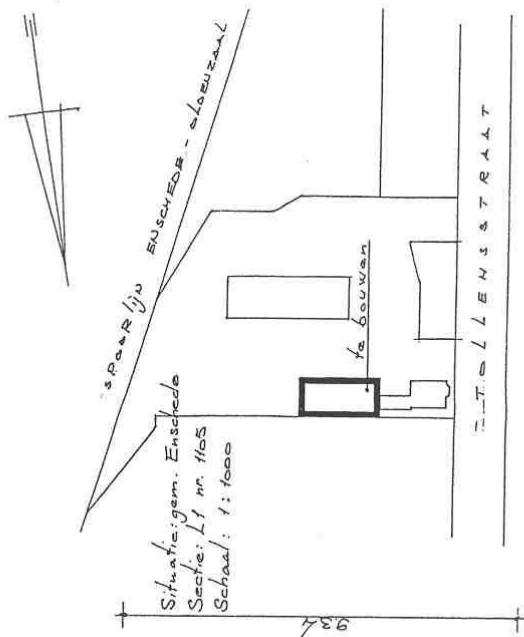

VERDIEPING VAN KANTOOR

VOOR DHR. H. SMALLENBERGER

TOLLENSSTR. 50 ENSCHEDE

SCHAAL 1:100 GE

TEKENING BEHOORENDE BIJ AANVRAAG
VERGUNNING WET MILIEUWETGEVING VAN
S.E. 71000000 D.V. TOLLENSSTRAAT 40, 50
TE ENSCHEDE
TEKENING: 3